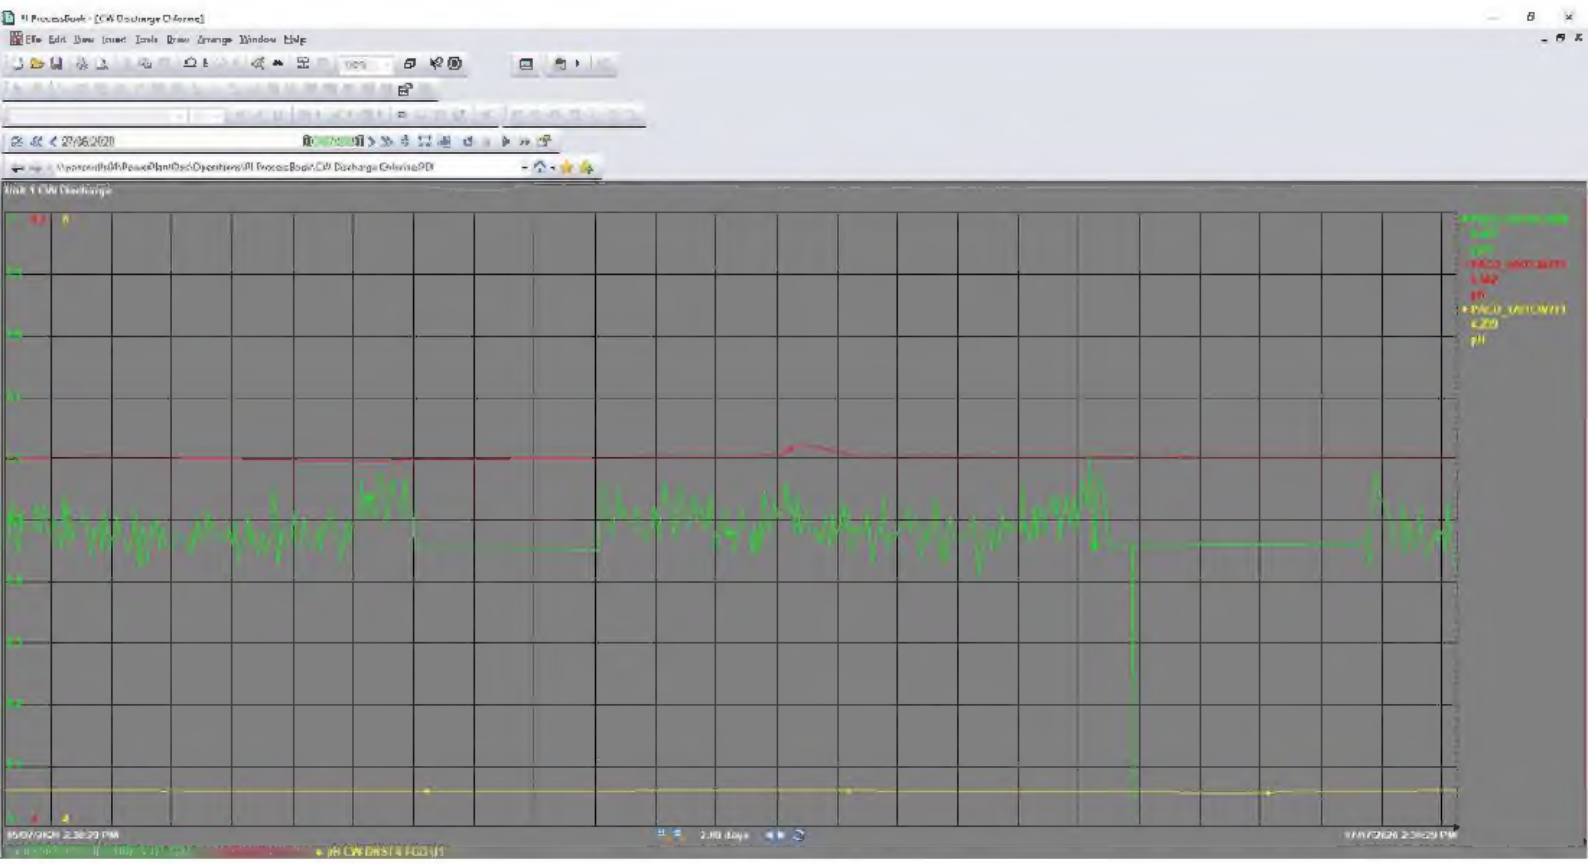

RUN
R1
14:38:04
R2
0.34 ppm
14:38:04
8.18 pH
28.7 °C
84 Bits
Exit
Enter
AMI CODES
Disinfectant Monit
HACH
DR 90
80 Chlorine F&T PP
0.30
SEA 95
BOP
mg/L
Cl2
Options
Zero
Read
15 : 23 : 16
04-07-2020